


## 安全评价业务网上公开信息表


机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司平坝阳光加油站迁建项目安全设施竣工验收评价		项目规模	二级加油站
业务范围	化学原料、化学品及医药制药业	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		专业
	李治友	1600000000201087		火工及化工工艺
	梁晓容	1700000000301763		机械
	何梅	S011053000110193002354		电气工程及其自动化
	周中福	S011053000110203001676		安全工程
报告审核人	周永全	S011053000110192003044		化工
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016		化工
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400		电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、梁晓容	2023.5.12 现场勘查		
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)		
安全评价项目简介	<p>本建设项目设 SF 双层储油罐 3 个, 40m<sup>3</sup> 的 SF 0#柴油罐一个, 40m<sup>3</sup> 的 92#汽油 SF 储罐一个, 40m<sup>3</sup> 的 95#SF 汽油储罐一个, 加油站油罐储存总容积为 120m<sup>3</sup>, 柴油折半计算后为加油站总容积为: 100m<sup>3</sup>。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)对加油站的等级划分, 建设项目属于二级加油站。</p> <p>通过对中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司平坝阳光加油站建设项目总体评价: 中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司平坝阳光加油站建设项目安全设施按照安全设施设计施工, 落实了安全设施设计中的相应的防护设施, 同时本加油站平面布置合理, 公用</p>			

	<p>辅助设施配置完善,外部安全条件及安全经营条件满足国家现行的法律法规及标准规范的要求,具备安全设施竣工验收的条件,符合安全经营的要求。</p> <p>同时因平坝平坝阳光加油站西侧平坝区城市规划道路暂未施工,为方便加油站运营,平坝平坝阳光加油站在西南侧靠近平坝区白酒工业大道设置临时出口,该临时出口待平坝区城市规划道路施工完成开通即刻关闭,启动原规划出口。</p>
<p>评价项目其他信息</p>	<p>主要经营的危险化学品为:汽油、柴油</p>

说明:该表由报告编制人制作,至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

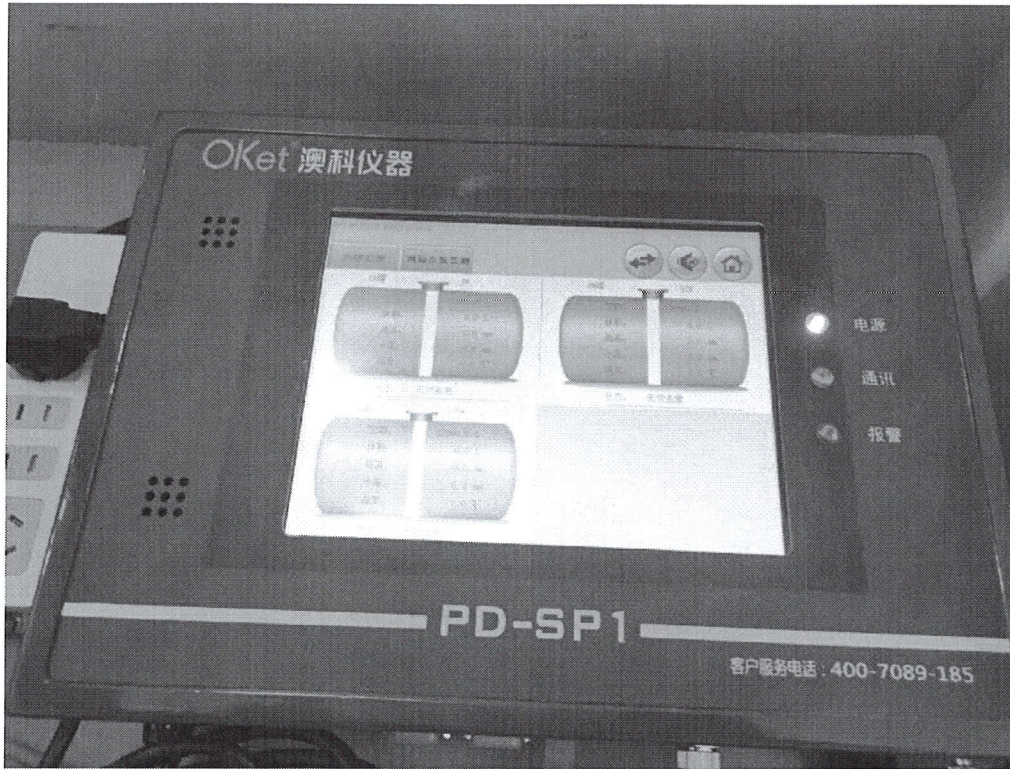


液位仪（渗漏检测仪）一体设备

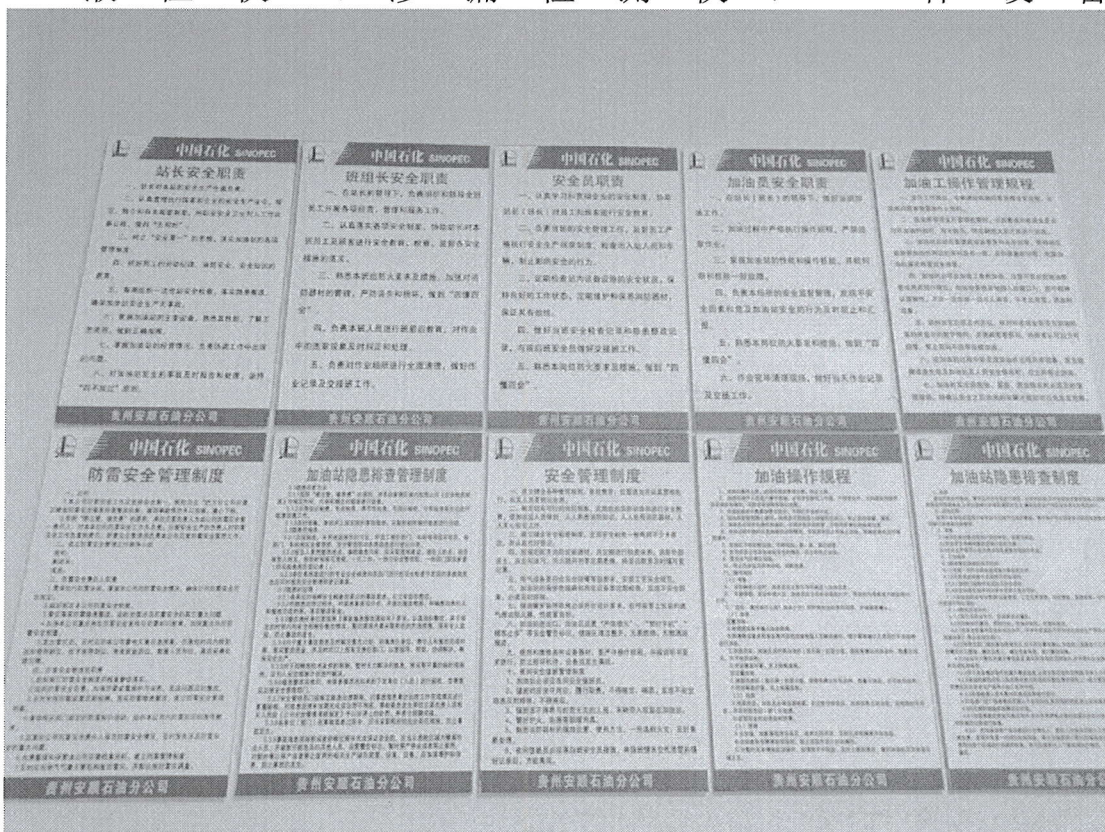

管理制度上墙



视频监控

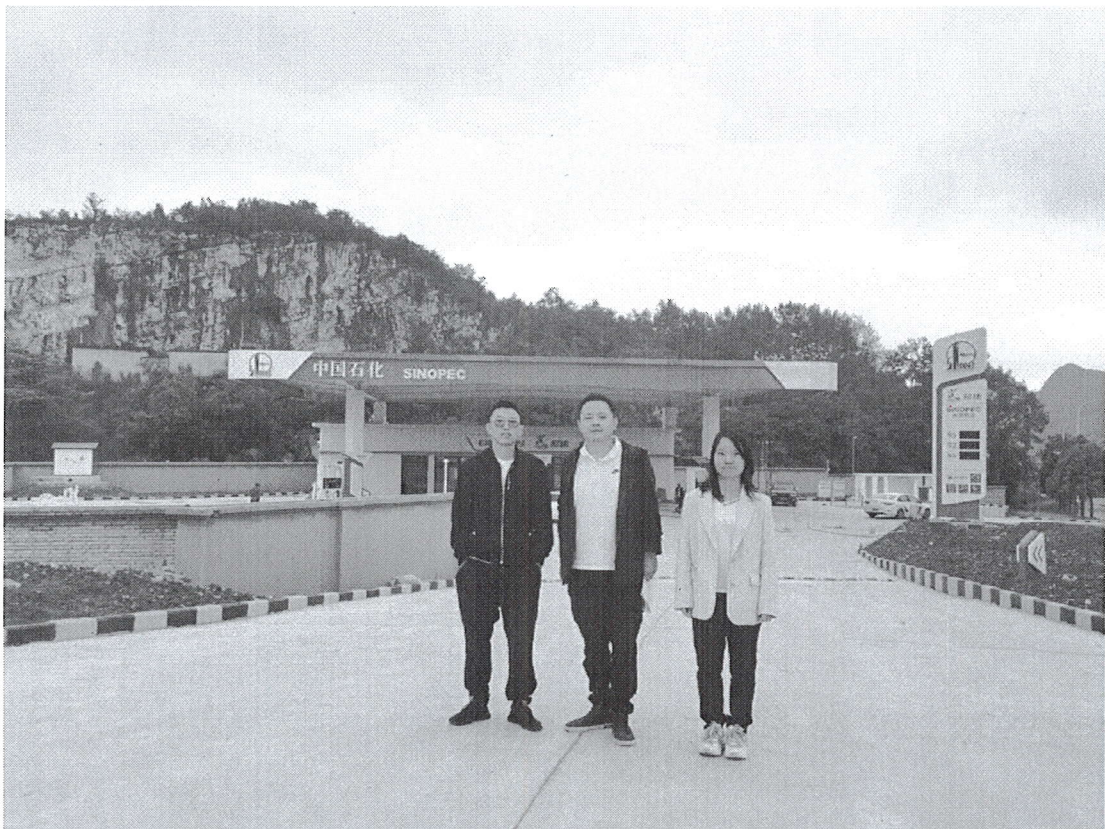

评价师现场照片（左到右：项目负责人李治友、企业陪同人、评价师梁晓容）