


安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司紫云县磨南冲加油站建设项目	项目规模	二级加油站
业务范围	化学原料、化学品及医药制药业	合同期限	
项目类别	安全评价	报告提交时间	
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	李治友	1600000000201087	火工及化工工艺
	赵彪	1700000000301705	过程装备与控制工程
	梁晓容	1700000000301763	机械
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化工
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	化工
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	电气自动化
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	李治友、梁晓容	2023.12.30 现场勘查	
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)	
安全评价项目简介	<p>建设项目拟设 SF 双层储油罐 4 个, 其中 0#柴油油罐 40m³一个; 92#汽油油罐 40m³一个; 95#汽油油罐 40m³一个, 98#汽油油罐 40m³一个加油站油罐储存总容积为 160m³, 柴油折半计算后为加油站总容积为: 140m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)对加油站的等级划分, 对加油站的等级划分, 建设项目属于二级加油站。</p> <p>中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司紫云县磨南冲加油站建设项目采用的工艺成熟, 技术安全可靠, 符合安全经营的要求; 项目选址和总体布局能符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范的要求; 中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司紫云县磨</p>		

	南冲加油站建设项目安全条件符合国家相关法律、法规、标准及规范的要求。
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

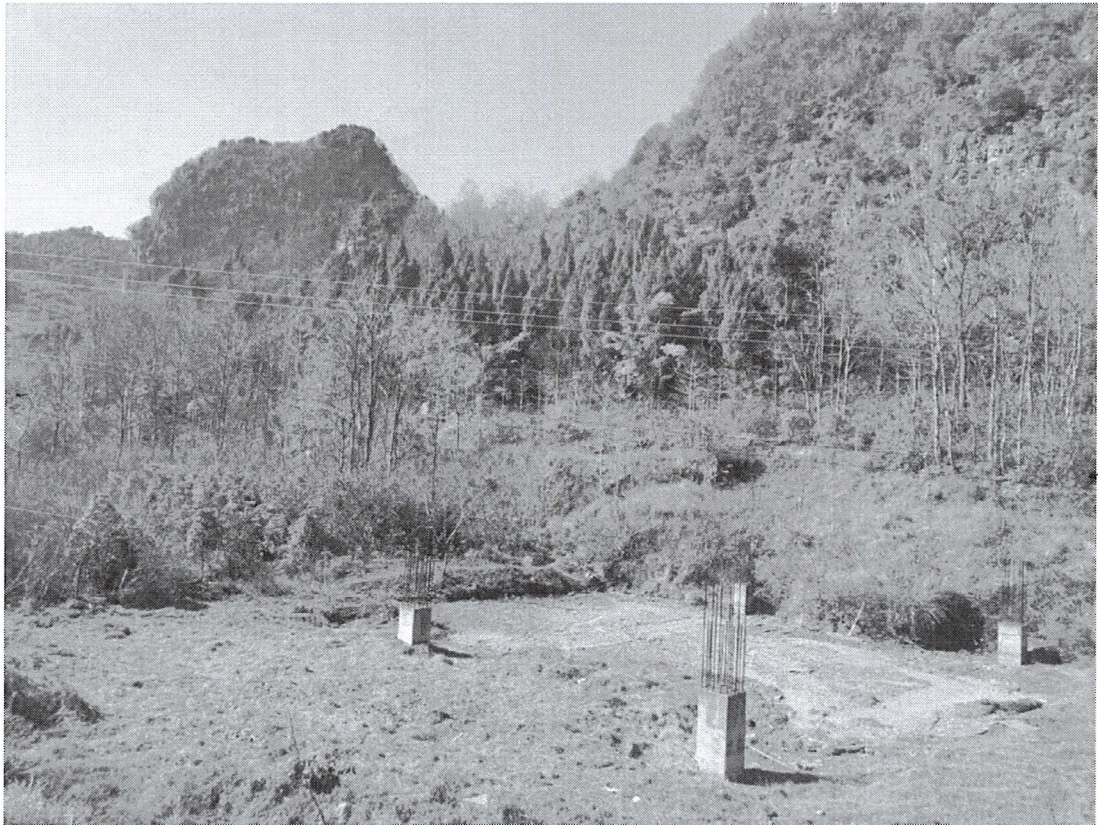

加油站选址情况



评价师现场照片（左到右：评价师梁晓容、建设单位陪同人、评价负责人李治友）