



## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司	资质证号	APJ-(黔)-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司 贵州黔东南销售分公司镇远柏杨坪加 油站安全现状	项目规模	二级加油站
业务范围	化学原料、化学品及 医药制药业	合同期限	
项目类别	安全评价	报告提交时间	
安全评价项目 组及报告 编写成员	评价师姓名	证书编号	专业
	彭建	S011053000110191001238	化学工程与工艺
	何梅	S011053000110193002354	电气
	梁晓蓉	1700000000301763	机械
	周中福	S011053000110203001676	安全工程
报告审核人	周永全	1600000000201087	化工技术
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	化工
过程控制负 责人	杨胜云	1600000000301400	电气自动化
安全评价项目 现场开展 工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务	
	梁晓蓉、彭建	2023.3.27 现场勘查	
	现场勘验照片	(至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片, 见附页)	
安全评价项目 简介	<p>本加油站设 SF 双层储油罐 4 个, 分别为 2 座 40m<sup>3</sup> 柴油储罐和 2 座 50m<sup>3</sup> 汽油储罐 (其中 92#汽油储罐 1 个, 92#/95#汽油隔仓储罐 1 个 (92#20m<sup>3</sup>, 95#汽油 30m<sup>3</sup>)。本加油站总容积 180m<sup>3</sup>, 柴油折半计算以后为 140m<sup>3</sup>, 属于二级加油站。</p> <p>结论: 根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求, 对中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司镇远柏杨坪加油站进行了定性、定量评价, 评价结论为: 中国石油天然气股份有限公司贵州黔东南销售分公司镇远柏杨坪加油站总体安全现状符合安全经营要求。</p>		
评价项目其他 信息	主要经营的危险化学品为: 汽油、柴油		

说明: 该表由报告编制人制作, 至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

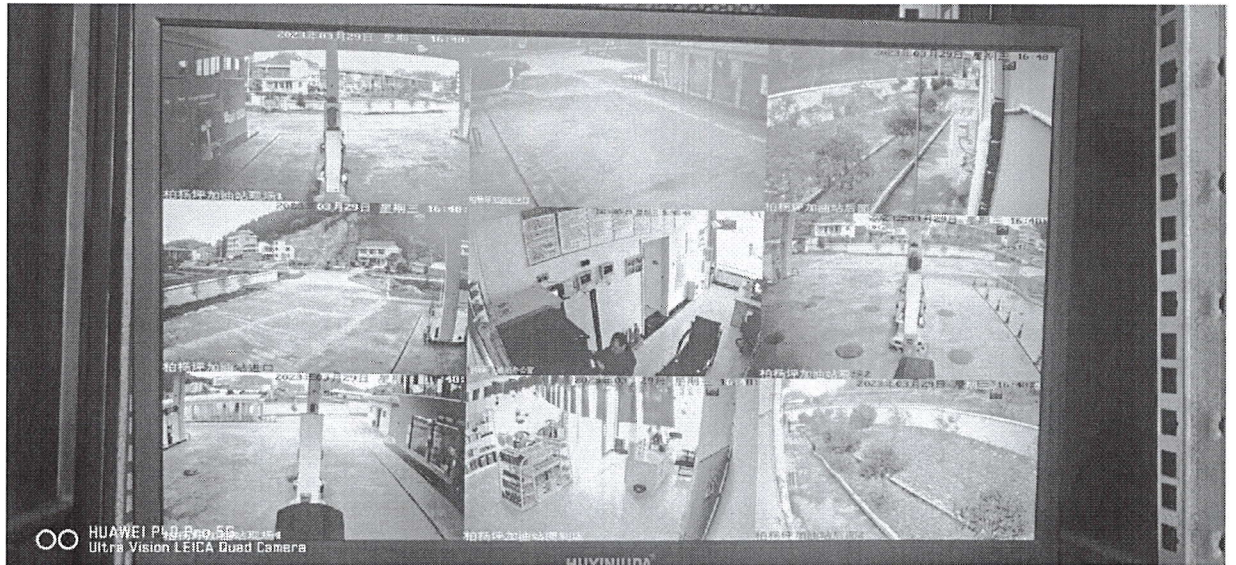

视频监控

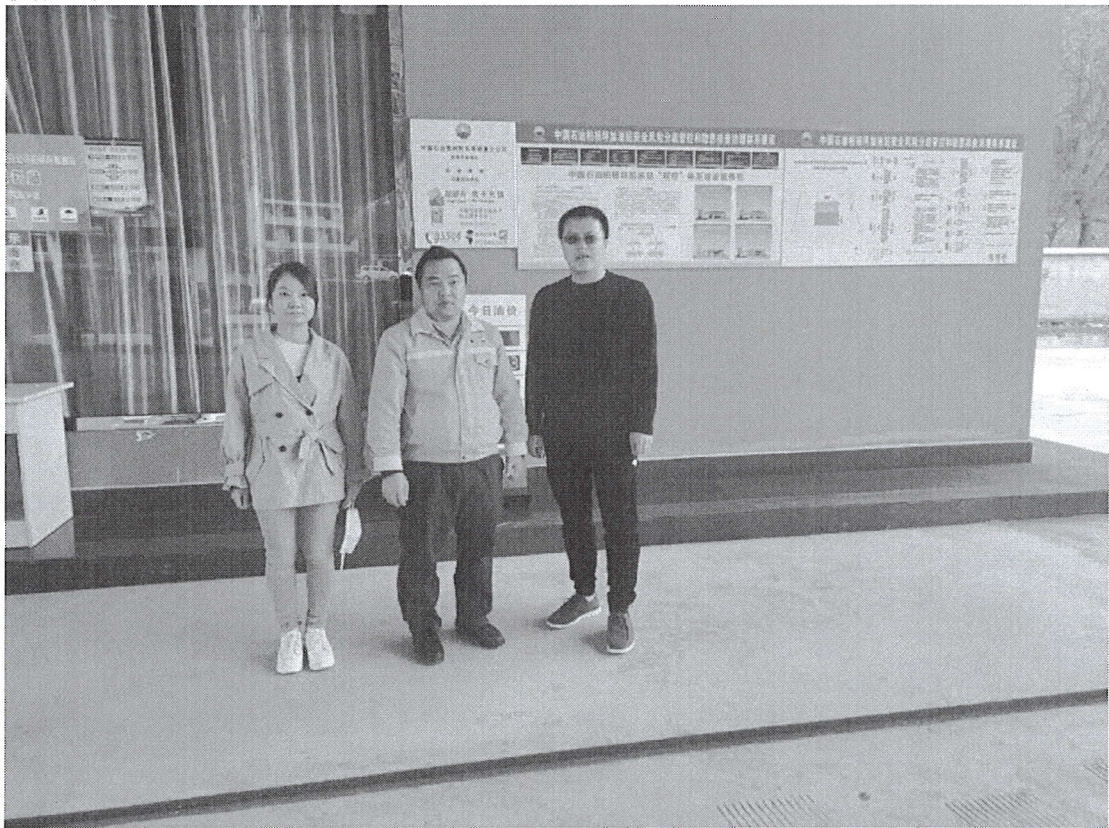

评价师现场照片（评价师梁晓容、企业陪同人员，项目负责人彭建）