


## 安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	镇宁自治县杜家山西郊加油站		项目规模	二 级加油站
业务范围	化学原料、化学品及医药制药业	合同期限		
项目类别	安全评价	报告提交时间		
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号	专业	
	任欢欢	S011053000110202001940	化工工艺	
	梁晓容	1700000000301763	机械/化工	
	何梅	S011053000110193002354	电气工程及其自动化	
	周中福	S011053000110203001676	安全工程	
	覃丹	S011044000110192002696	冶金工程	
报告审核人	周永全	S011053000110192003044	化工	
技术负责人	罗蔚	S011044000110191001016	化工	
过程控制负责人	杨胜云	1600000000301400	电气自动化	
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	任欢欢、梁晓容	2023.9.10 现场勘查		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	<p>镇宁自治县杜家山西郊加油站位于贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县环翠街道西郊杜家山（金兰湾小区对面），企业法定代表人：杜加清，本加油站主要从事车用柴油及车用汽油的销售。本站配置职工作人员 14 人。加油站现有 SF 埋地油罐 4 个，其中：其中车用柴油油罐 40m<sup>3</sup> 的 1 个，92#汽油油罐 40m<sup>3</sup> 的 2 个，95#汽油油罐 40m<sup>3</sup> 的 1 个；加油站油罐储存总容积为 160m<sup>3</sup>，柴油折半计算后为加油站总容积为：</p>			

	<p>140m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）对加油站的等级划分，本加油站属于二级加油站。</p> <p>该加油站于2021年2月24日获得安顺市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（黔安危化经字）【2021】000012号（有效期：2020年12月1日至2023年11月30日）；该加油站于2021年4月12日获得了安顺市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》油零售证书第52030146号（于2026年3月31日到期）。</p> <p>镇宁自治县杜家山西郊加油站设有卸油、加油油气回收系统，设有紧急切断阀、卸油防满溢自动切断阀、高液位报警仪、双层管及双层罐渗漏检测仪等。</p> <p>结论：根据《中华人民共和国安全生产法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对镇宁自治县杜家山西郊加油站进行了定性、定量评价，评价结论为：镇宁自治县杜家山西郊加油站符合安全经营要求。</p>
评价项目其他信息	主要经营的危险化学品为：汽油、柴油。

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

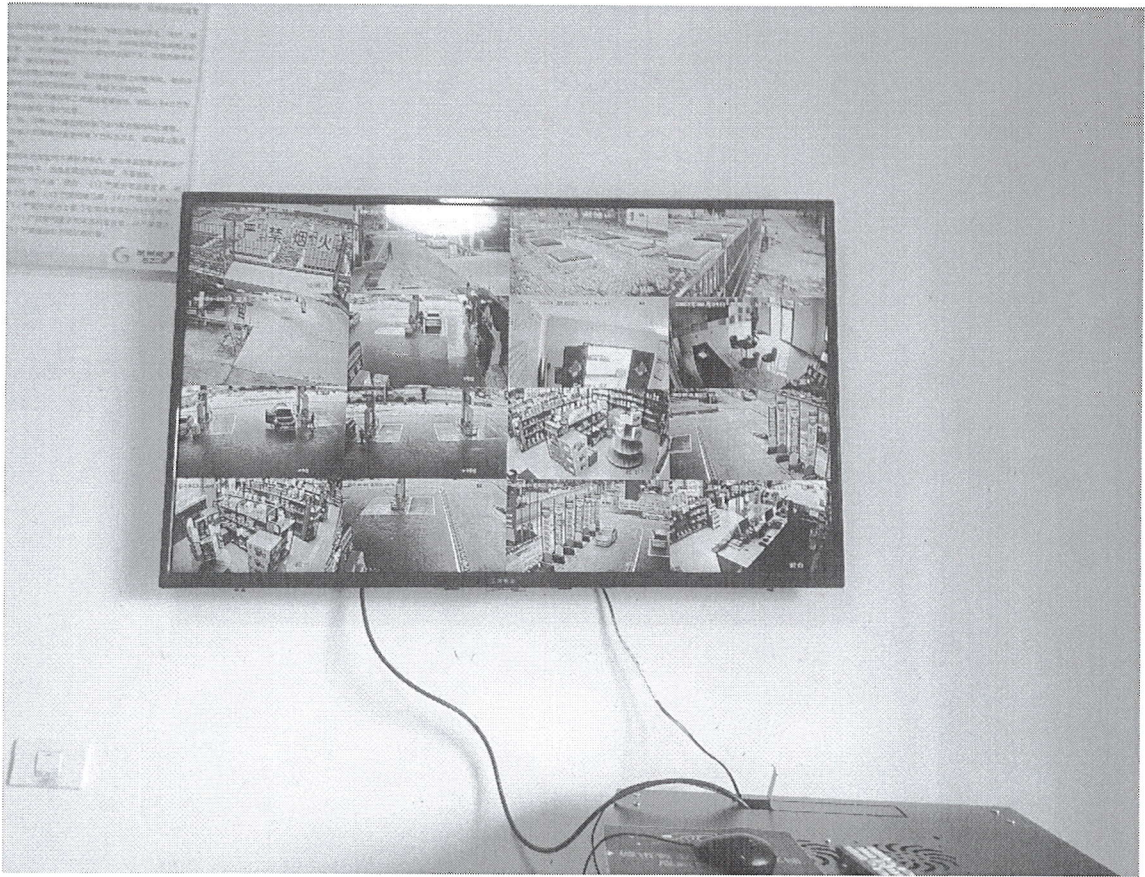

视频监控



评价师现场照片（左到右：项目负责人任欢欢、企业陪同人、评价师梁晓容、覃