

安全评价业务网上公开信息表

机构名称	贵州昊华工程技术有限公司		资质证号	APJ-（黔）-011
项目名称	中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司木扎加油站增加撬装式 LNG 加气装置安全现状评价		项目规模	二加油及加气合建站
业务范围	安全评价	合同期限		
项目类别		报告提交时间		2026 年 8 月 12 日
安全评价项目组及报告编写成员	评价师姓名	证书编号		职业资格证书等级
	谭龙梅	03320251052000000329/黔特高 1810983980077		注册安全工程师/高工
	梁晓容	17000000000301763		三级评价师/注册安全工程师
	吴仲举	16000000000301505		三级评价师/注册安全工程师
报告审核人	李治友	16000000000201087		二级评价师/高工师
技术负责人	罗蔚	201810033520000148/黔特高 201600691		注册安全工程师/高工师
过程控制负责人	谭世春	16000000000301527		三级
安全评价项目现场开展工作情况	现场勘验人员	勘验时间及任务		
	李治友、梁晓容	2026 年 8 月 1 日，现场勘察周边环境，总平面布置、安全设施、现场管理等		
	现场勘验照片	（至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片，见附页）		
安全评价项目简介	1）新增的撬装式 LNG 装置与周边环境及站内汽油、柴油设施、充电、洗车设施的防火间距满足《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的要求。符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求。具备外部安全条件。 2）该加油站总平面布置合理，设备、设施与站内各建（构）筑物的安全防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求。 3）新增的撬装式 LNG 装置增压汽化器气化卸车、低温潜液泵加注。工艺技术成熟，各设备、设施安全可靠。 4）该站灭火器材的配备符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求，且经			

	营场所和储存场所、设施、建（构）筑物符合《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）和《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014[2018 年版]）的规定。符合国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求。 5）该站通过防雷防静电装置安全检测，现已取得安全检测合格报告；该站撬装式 LNG 装置、加气机等均具有合格证。 6）该加油站的站房建筑结构为砖混非燃烧体材料，加气机罩棚等所有建构筑物防火等级达到二级以上。 7）为了保障加油站的安全经营，本加油站已建立了安全管理小组；并制定了各项安全责任制、安全操作规程及事故应急救援预案，该加油站主要负责人、安全管理人员已参加安全培训并取得合格证并定期复训，加气人员已取得了气瓶充装（P），管理人员已取得了特种设备安全管理，涉及的特种设备已取得了特种设备使用登记证。
评价结论	根据《中华人民共和国安全生产法》《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等国家有关法律、行政法规、部门规章和标准、规范、规程的要求，对中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司木扎加油站增加撬装式 LNG 加气装置进行了定性、定量评价，评价结论为：中国石油天然气股份有限公司贵州安顺销售分公司木扎加油站增加撬装式 LNG 加气装置安全现状符合安全经营要求。
评价项目其他信息	主要涉及的危险化学品：LNG

说明：该表由报告编制人制作，至少两名评价师在现场各主要地点勘验的照片一并在公司网站上公开。

现场勘验影像资料（项目组长专业必须与评价项目相符，除项目负责人外，项目组至少有两人在现场勘验；大中型、风险较大项目，尤其是此类现状评价，要请公司内部专家参与现场勘验；要在现场各主要地点勘验留影。）




LNG 撬装装置全景



LNG 的控制柜及 UPS 电源



LNG 撬装装置旁的可燃气体检测报警装置

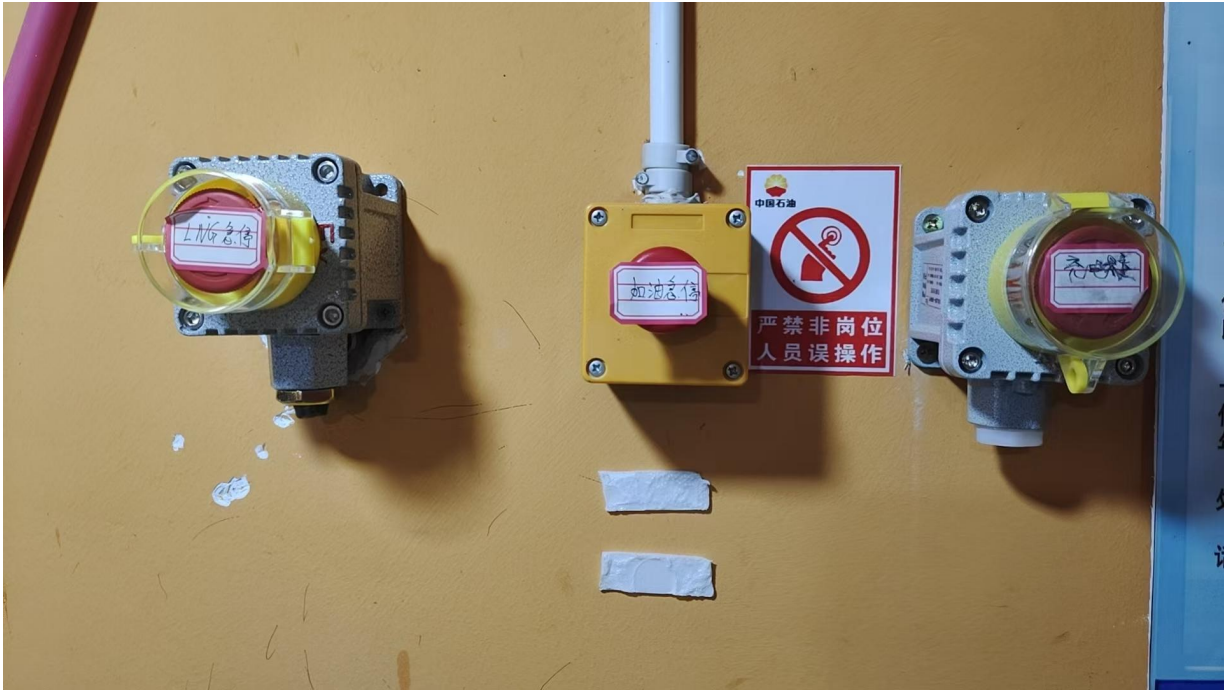

站房内的 LNG 撬装装置紧急停运按钮



LNG 加气站 SCADA 系统



评价师现场照片（左到右：项目负责人谭龙梅、企业陪同人、评价师梁晓容）